


退火報告

應力消除分析:16M 回火爐

日期:2014/03/22-2014/03/24

項目	標準作業時間	實際溫度 or 時間	判定
1. 加溫	加溫至 550-600°C，升溫速度<70°C/ hr	1)12Hr 溫度 600°C 2)升溫 48.3°C/ hr	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2. 恆溫	550-600°C 恆溫約 2-4 小時	1)4hr 溫度 600°C	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3 降溫	自然降溫：降溫速度<70°C/ hr 至室溫	1)25hr 100°C 2)降溫 20°C/hr	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

退火曲線：

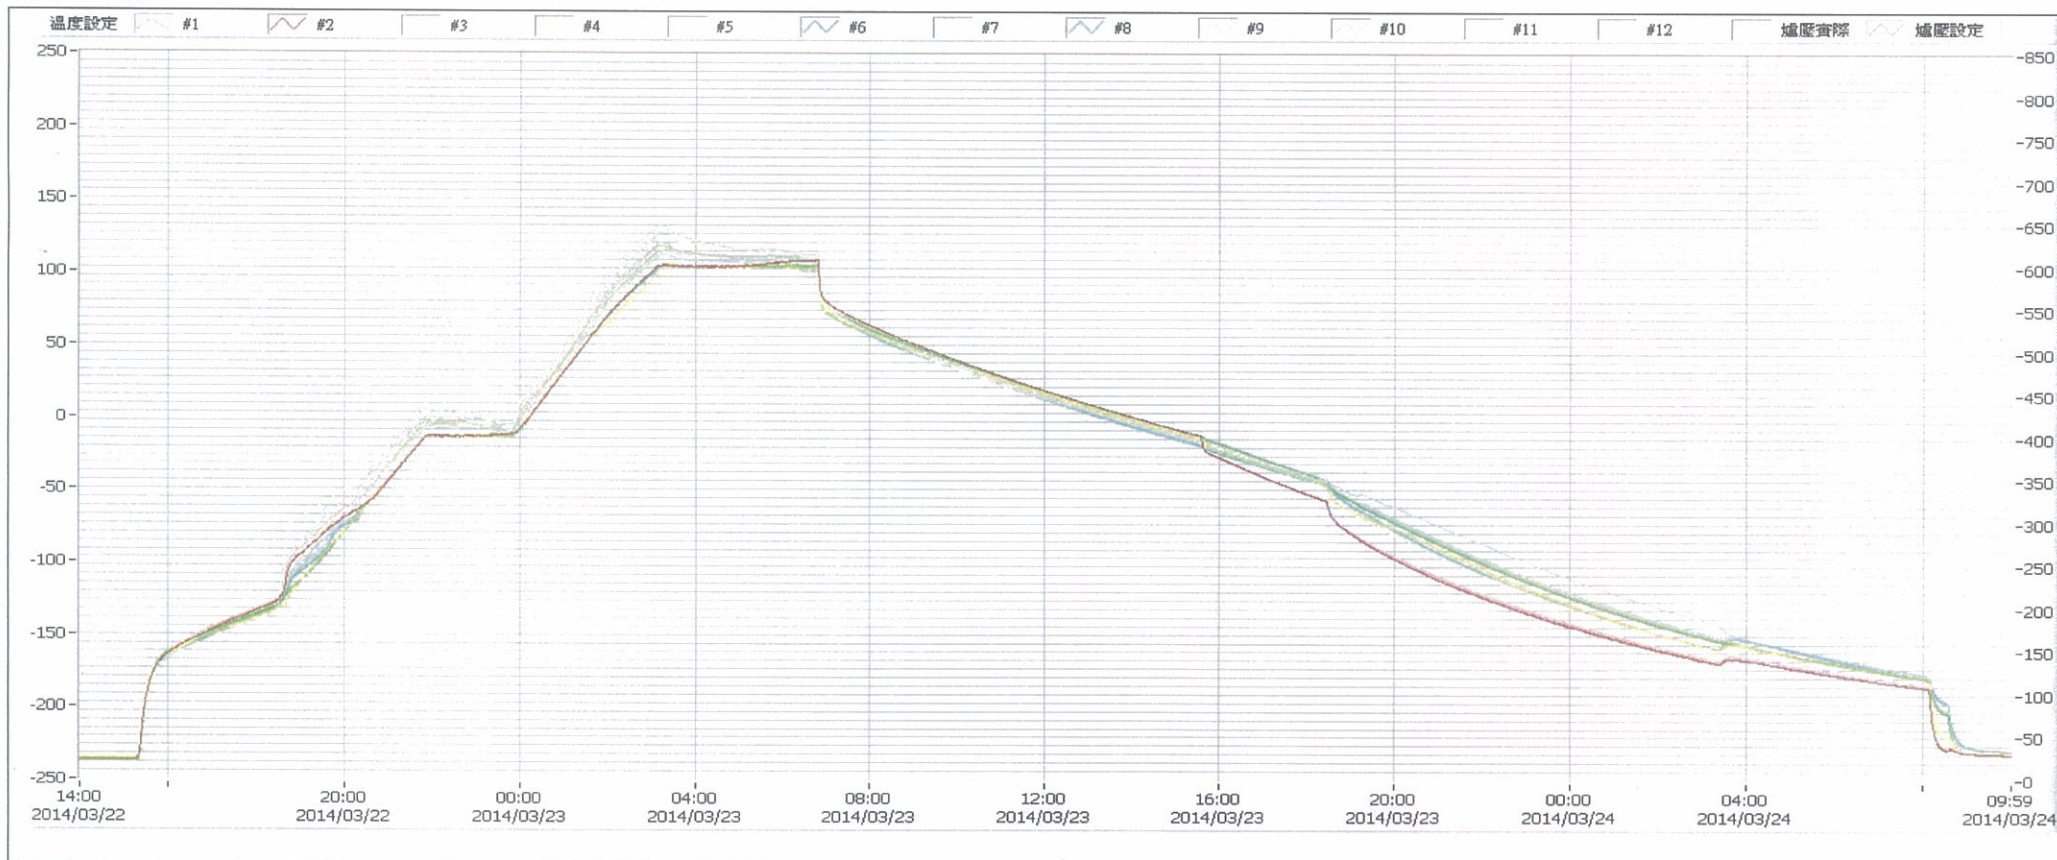

審核：

品管：

製表：